


Организация дополнительного охлаждения встраиваемого телевизора при установке в парную.

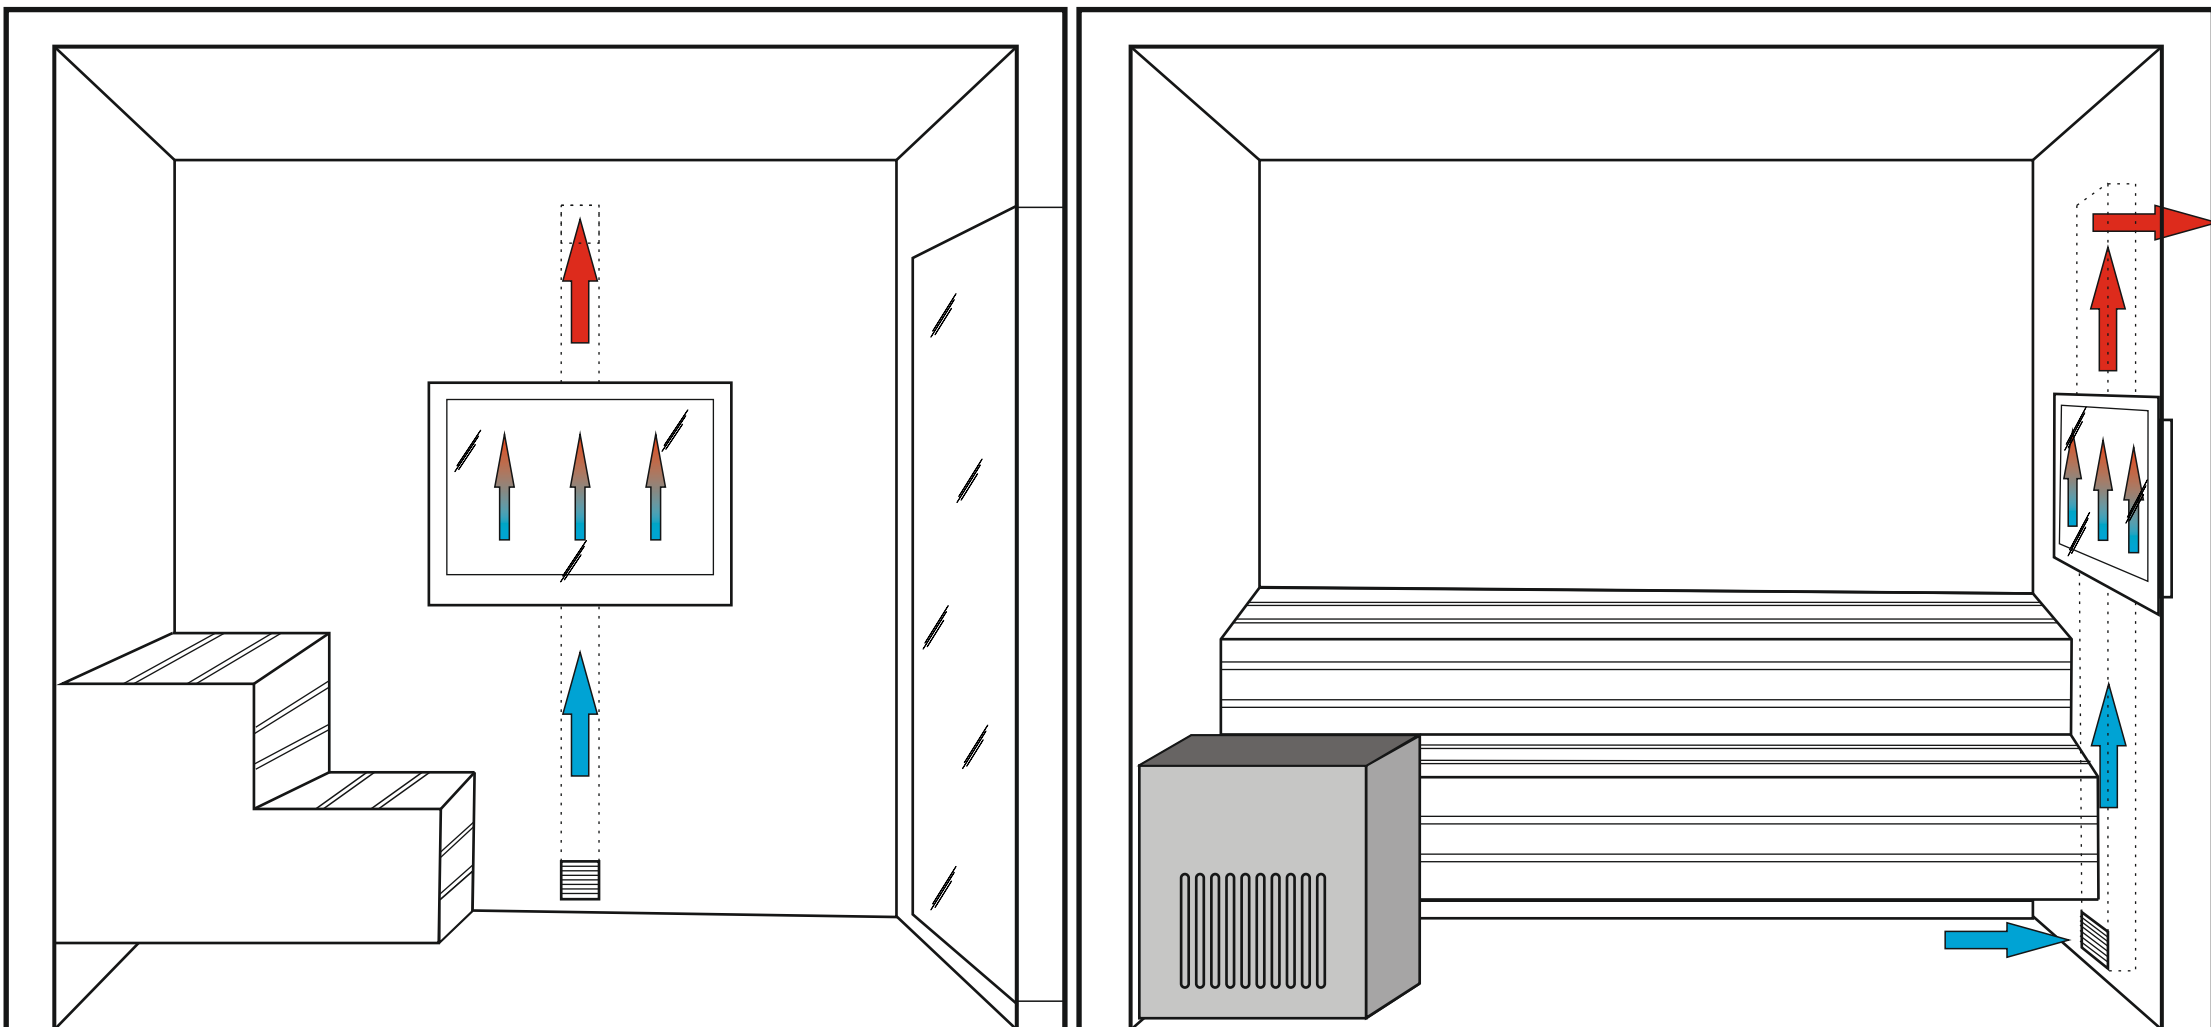

Вентиляционный канал должен подавать холодный воздух в нижнюю часть монтажного короба телевизора, по центру, а нагретый воздух отводить из верхней части. Сечение вентиляционного канала должно быть эквивалентно диаметру трубы не менее 100 мм.